

dne **15. 8. 2025** od **8:00** do **15:00** hodin

**Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**

**Čechtice** (okres Benešov)

č. ev. 296

**Křivsoudov** (okres Benešov)

č. p. 70

**Strojetice** (okres Benešov)

č. p. 1-6, 9, 10, 11, 12, 15-20, 23, 24, 25, 26, 28-36, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50-57, 59, 60, 61, 67-71,  
73-81, 83-102, 105, 108

č. ev. 107

kat. území **Strojetice** (kód **756971**): parcelní č. 63/24, 128, 178/19, 826, 1265/1, 1268/31

kat. území **Klokočná** (kód **666467**): parcelní č. 12/1

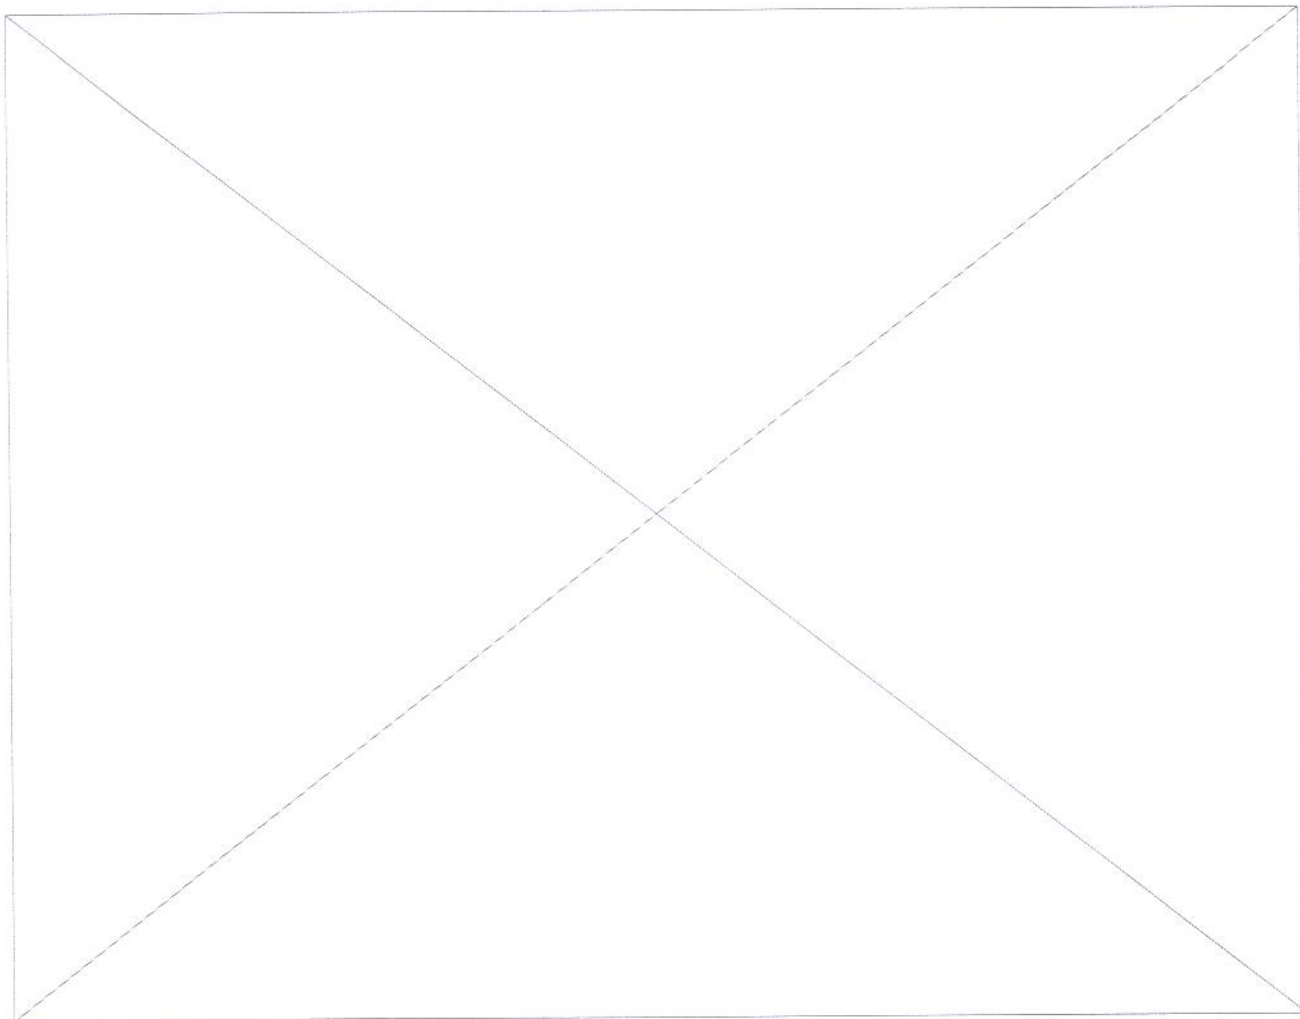
### UPOZORNĚNÍ

**Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím**, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

### NEJDE VÁM ELEKTRINA...

**TIP:** Registrujte se zdarma na [www.cezdistribuce.cz/sluzba](http://www.cezdistribuce.cz/sluzba) a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Šťávy** ([www.bezstavy.cz](http://www.bezstavy.cz)).

dne **15. 8. 2025** od **8:00** do **15:00** hodin

**POZNÁMKA:**

Plánované přerušení dodávek elektřiny zasahuje více územních celků, mapový podklad se proto z důvodu přehlednosti a rozlišení negeneruje.

**INFORMACE ZASLÁNA**

IDDS: 7mmb4da (Městys Čechtice)  
IDDS: xgvbmc5 (Městys Křivsoudov)  
IDDS: 4m2akm2 (Obec Strojetic)  
IDDS: payb75h (OBEC KLOKOČNÁ)